

MINISTRSTVO ZA INFROSTRUKTURO IN PROSTOR  
Direkcija za energijo

ga.Irena Oven

PRIPOMBE K NAMERI PREHODA OD 220 KV NA 400 KV DALJNOVODA  
Beričevo - Divača

Zveza: Posvet dne 9.1.2014 v O.Š. Vižmarje-Brod

Na tem posvetu je bilo navzočim predstavljen potek priprave prostorskega načrta za SEVERNO varianto poteka 400 KV daljnovoda. Trasa poteka tudi skozi naselje Brod neposredno ob stanovanjskih hišah na Hodoščkovi ulici in dalje preko Tacenske ceste. Na tem odseku je koridor, kjer so že sedaj umeščeni 4 (štirje) daljnovodi visoke napetosti. Najmoteč je 220 KV daljnovod katerega predvidevate preurediti na 2 x 400 KV. Že obstoječi daljnovod poteka neposredno ob moji stanovanjski hiši katera stoji na parceli št. 607/3 k.o. Vižmarje. Zunanji vodniki daljnovoda potekajo caa 0,5 m od roba strehe moje hiše - glede na vertikalno, kar predstavlja potencialno nevarnost hoje ali zadržavanje na zemljišču pred vhomom v stavbo, ki se dejansko nahaja pod daljnovodom. Namreč v zimskem obdobju ob neugodnem vremenu padajo snežne in ledene obloge z vodnikov na tla, ledene palice so dolge tudi enega metra premera od 5 do 10 cm kar ima za posledico da pride do poškodb in je takrat moten dostop v hišo. Poleg tega nam žice daljnovoda visijo takorekoč nad glavo, kar povzroča pri ljudeh nelagodni občutek, strah, stres, živčnost, iz tega pa se razvijejo bolezni!

Drugo motnjo katero predstavlja daljnovod so elektromagnetna neionizirana sevanja, ki ogrožajo naše zdravje. Danes potekajo organizirane raziskave o škodljivih učinkih teh sevanj, sklepam da bodo pri 400 KV daljnovodu taka sevanja še močnejša.

Ugibam in sumim, da gornje navedbe so lahko tudi vplivale na slabo zdravstveno stanje v moji družini? Žena je zbolela za Alshajmerjevo + Parkinsonizmom, sam sem obolev na hipofizi (tumor), hčere so imele zdravstvene po preselitvi v drugi kraj teh dežav nimajo več! Zato menim da je človeško telo tisto, ki zazna in sprejema tovrstna sevanja ali so ta v dopustnih mejnih vrednostih ali ne.

Sklepne pripombe:

- ne strijam se z razlago ELES-a, da rešujejo v kritičnih primerih poteka trase daljnovoda z odškobninami, ker smatramo, da človekovo znanje ni napredaj.
- nasprotujem, še enkrat tukaj, da se na tem odseku SEVERNE variante ta 400 KV daljnovod ne izvede. Stroka naj poišče drugo traso n.pr. obhod pred Šentvidom in naprej ob Podutiku? Ali s pokablitvijo?
- obstoječi 220 kv-ni daljnovod naj se v vsakem primeru odstrani, ker se nahaja v pasu kjer so strmjeni stanovanjski objekti.
- menimo, da naj načrtovalec tega prostorskega načrta upošteva vse te pripombe, ker smatramo, da mora imeti varovanje zdravja in življenj prednost pred cenejšo investicijo.

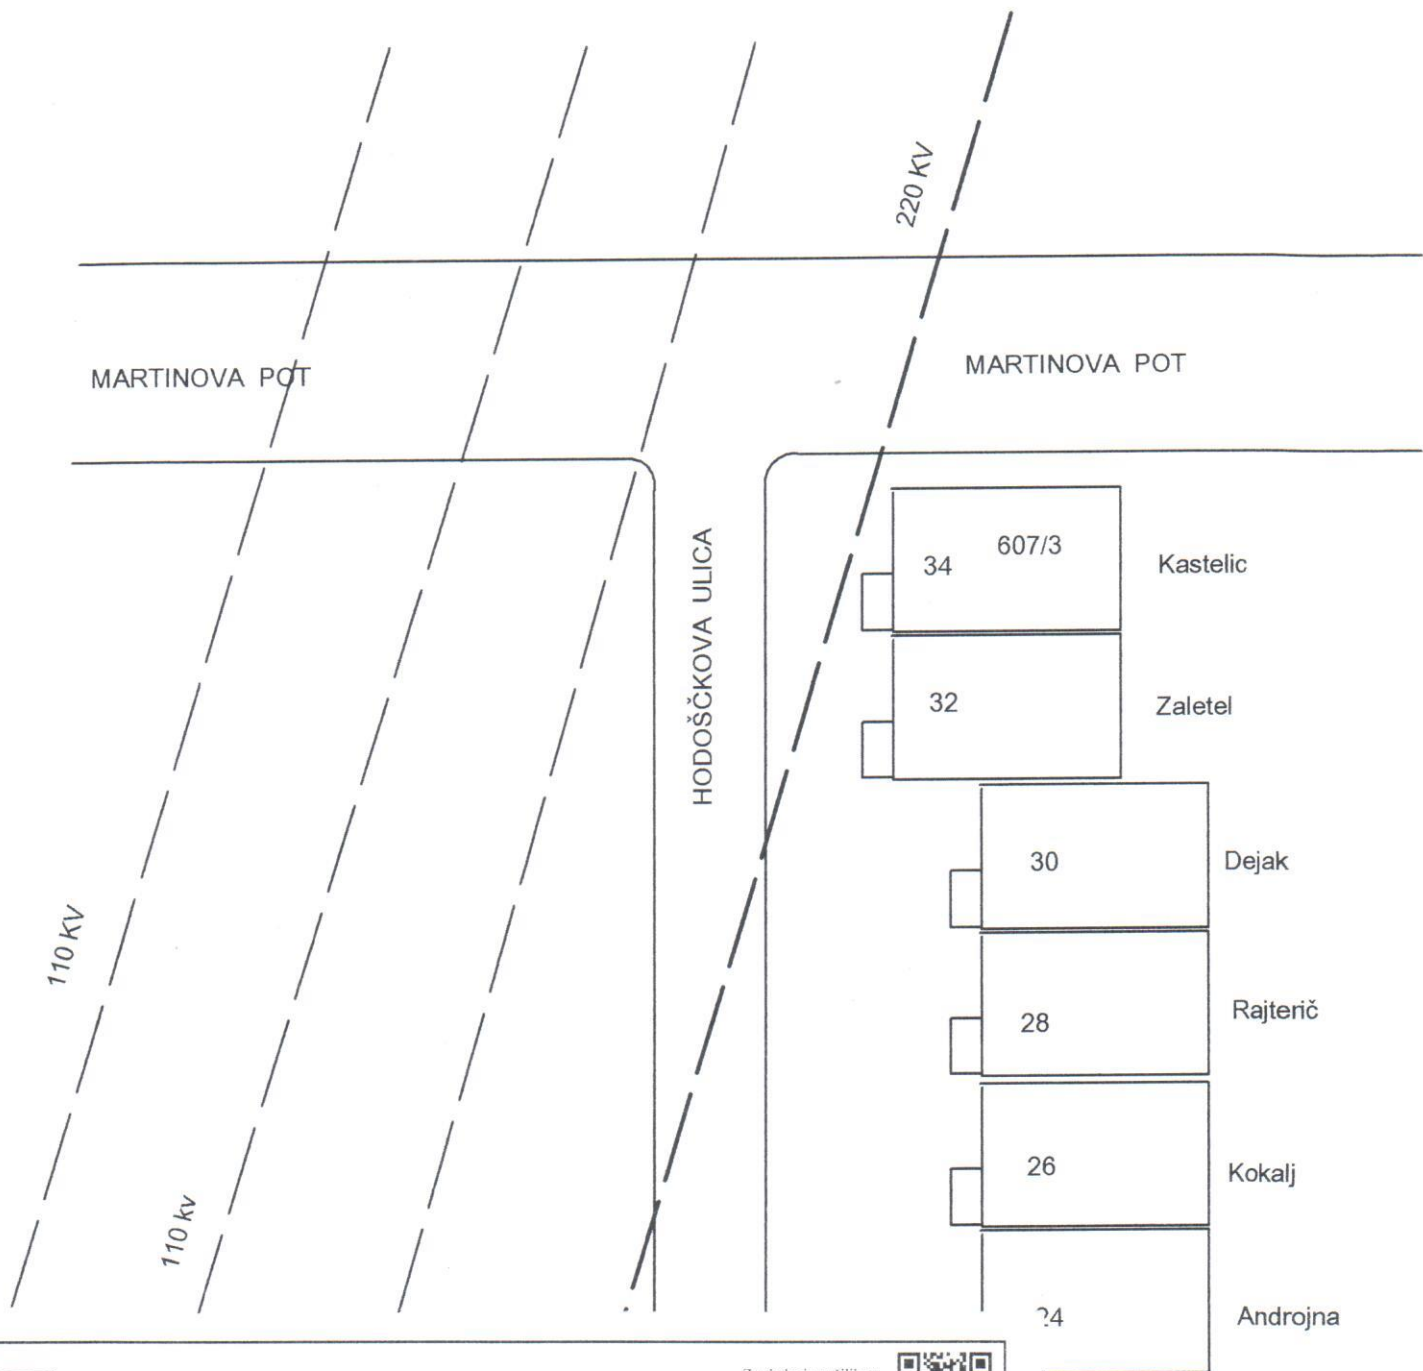
Hvala in lep pozdrav  
Dne 11.1.2014




Janez Kastelic  
Hodoščkova ul.34



in

Anton Zaletel  
Hodoščkova 32



 <b>Potrdilo o oddaji pošiljke</b>		Za sledenje pošiljkam obiščite spletno stran <a href="http://www.posta.si">www.posta.si</a> ali skenirajte QR-kodo.			
Naslovník <b>RS MINISTERSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR</b> <b>Direkcija za energijo</b> <b>Lingusova 4 Ljubljana</b> <b>1535</b> (poštna št.) (naziv pošte)		Storitve Osebna vročitev Povratnica Prednostno Odkupnina _____ EUR Vrednost _____ EUR			
11.01.2014 11:17 <b>0,011kg</b> 11146 <b>**Potrdilo**</b>		<b>1133 SLOVENIJA</b> <b>LJUBLJANA</b> <b>***0,7700 EUR</b> RA 76480 122 4 SI			
					

Poslujemo v skladu s splošnimi pogoji.